


DOA-OA-II.0003.812.2016

Pan
Paweł Bliźniuk
Radny Rady Miejskiej
w Łodzi

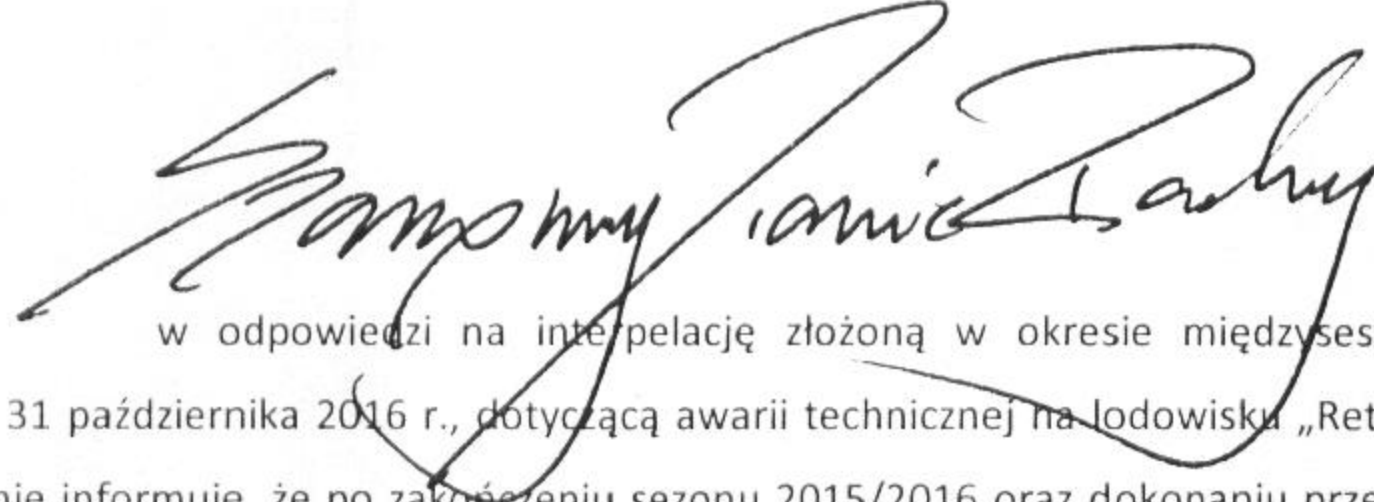

w odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 31 października 2016 r., dotyczącą awarii technicznej na lodowisku „Retkinia” uprzejmie informuję, że po zakończeniu sezonu 2015/2016 oraz dokonaniu przeglądu i analizy stanu technicznego urządzeń zdiagnozowano wyeksploatowanie się sprężarek instalacji chłodniczych. Ujawniły się, niemożliwe do stwierdzenia wcześniej, uszkodzenia wykluczające ich prawidłowe funkcjonowanie oraz możliwość prawidłowej pracy obiektu w kolejnym sezonie zimowym. Koszty wykonania niezbędnych napraw kształtują się na poziomie 120 000 zł.

Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych oraz konieczność przestrzegania stosownych procedur przy wyborze oferty, która spełniałaby wszystkie kryteria zamówienia i wykonania usługi, termin uruchomienia lodowiska „Retkinia” planowany jest około 24 grudnia br.



Tomasz TRELA

Do wiadomości:

- Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny
- a/a.