

Łódź, dnia 15.07.2009 r.

Sp.I.0570/11/2009

Pani
Anna Adamska - Makowska
Radna Rady Miejskiej w Łodzi

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym, w dniu 9 lipca 2009r. , uprzejmie informuję:

- według dziennika podawczego w dniu 20 stycznia 2009 r. do Wydziału Sportu nie wpłynęło żadne pismo Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego,
- 26 stycznia 2009 r. złożony został „Protokół awarii” sporządzony przez Pana Jarosława Piątkowskiego – konserwatora pływalni „Anilana”. Awaria miała miejsce 6 stycznia 2009 r.

Zawarte w „Protokóle” stwierdzenia Pana Jarosława Piątkowskiego, nie poparte stosowną opinią rzeczoznawcy, nie mogły być podstawą do oskarżenia wykonawcy modernizacji stacji uzdatniania wody o zastosowanie przez niego niewłaściwych materiałów.

W celu wyjaśnienia sprawy Wydział Sportu zaprosił na spotkanie w dniu 10 lutego 2009 r.:

- inspektora nadzoru - Panią Halinę Wypych
- projektanta opracowanej dokumentacji przewidywanego remontu – Pana Zbigniewa Pietronia
- pełnomocnika wykonawcy – Pana Józefa Aftanasa
- Prezesa ŁSTW – Pana Edwarda Kujawę
- oraz przedstawiciela Łódzkiego Okręgowego Związku Pływackiego – Pana Krzysztofa Bednarka

Podczas spotkania pełnomocnik wykonawcy oświadczył, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem a wszelkie zmiany wprowadzono za zgodą administratora obiektu,

projektanta modernizacji stacji oraz inspektora nadzoru, wobec czego nie poczuwa się do odpowiedzialności za awarię. Natomiast najbardziej prawdopodobną przyczyną awarii było dostarczenie przez Zakład Sieci Ciepłej nośnika ciepła o bardzo wysokiej temperaturze, przy niskich temperaturach zewnętrznych (-18⁰C).

Zarówno Inspektor nadzoru jak i Prezes ŁSTW potwierdzili, że wykonywana modernizacja ze względów finansowych nie obejmowała wszystkich przewidzianych i koniecznych do wykonania prac.

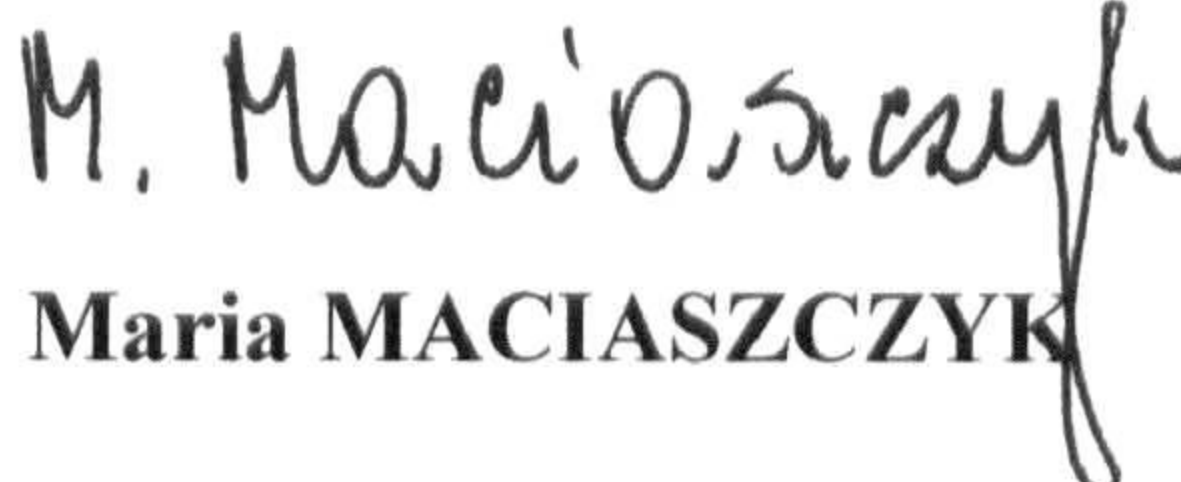
W związku z brakiem możliwości ustalenia winnego awarii, zlecone zostało Politechnice Łódzkiej opracowanie orzeczenia o stanie technicznym stacji uzdatniania wody. Orzeczenie to potwierdziło konieczność wykonania całkowitej modernizacji obiektu pływalni wraz ze stacją uzdatniania wody. Wymaga to jednakże znacznych nakładów finansowych.

Jednocześnie należy przypomnieć, że w 2009 roku konieczne było wykonanie przyłącza kablowego zasilającego cały obiekt użytkowany przez ŁSTW. Wykonano również nowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz wystąpiono o zwiększenie przydziału mocy, zabezpieczające potrzeby obiektu.

Cały zakres prac i wszystkie prace remontowe, które mają za zadanie utrzymanie obiektu w stanie pozwalającym na jego funkcjonowanie, są ustalane wspólnie z Łódzkim Sportowym Towarzystwem Waterpolowym.

Niestety koszty utrzymania stanu technicznego obiektów użytkowanych przez ŁSTW spoczywają wyłącznie na barkach Miasta. Dzieje się to kosztem innych łódzkich klubów sportowych, które również użytkują obiekty Miasta i prowadzą działalność sportową w znacznie szerszym zakresie niż ŁSTW

WICEPREZYDENT MIASTA


Maria MACIASZCZYK

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi – Pan Tomasz Kacprzak
- Wydział Organizacji i Kadr UMiŁ
- a/a