

OŚR.IV.0057- 13 /10

Pan
Tadeusz Morawski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi



Odpowiadając na Pana interpelację złożoną podczas obrad XCIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi, która odbyła się w dniu 8 września 2010r., odnośnie uciążliwości (hałasu z zakresu niskich częstotliwości i drgań) powodowanych przez zakład zlokalizowany w Łodzi przy ul. Ustronnej 45, przedkładałam następujące informacje i wyjaśnienia:

1. Przy ul. Ustronnej 45 zlokalizowany jest obiekt przemysłowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ARMETON, z siedzibą w Stanowicach, ul. Jarzębinowa 2, produkujący obciążniki betonowe do sprzętu AGD. Prezydent Miasta Łodzi decyzją z dnia 17.08.2010r. Nr 69/U/2010 ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę rozwiązania przedstawione w *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* załączonej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Z ww. opracowania wynika m.in., że zastosowanie zabezpieczeń polegających na umieszczeniu stołów wibracyjnych, stosowanych w procesie produkcyjnym obciążników, na odpowiednio dobranych materiałach lub urządzeniach tłumiących drgania oraz zastosowanie zewnętrznych przegród ściennych o izolacyjności 25dB, a także prowadzenie procesu produkcyjnego wewnątrz zamkniętej hali produkcyjnej, powinno zapewnić właściwą ochronę terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych w odległości ponad 150m od granic zakładu.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) organ prowadzący postępowanie uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w których organy te nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przyjmując przedstawione przez inwestora rozwiązania jako wystarczające dla zapewnienia dotrzymania standardów środowiskowych.
2. W dniu 14 września 2010r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UMŁ dokonali oględzin. W trakcie oględzin uzyskano oświadczenia przedstawiciela zakładu, z których wynika, że uciążliwości akustyczne, które występowały w sierpniu powstały w trakcie rozruchu technologicznego zakładu. Rozruch odbywał się przy otwartych otworach doświetleniowych i przed zamontowaniem bram hali produkcyjnej. W normalnych warunkach funkcjonowania zakładu hala będzie zamknięta a pomieszczenia będą wentylowane przez projektowany system wentylacji mechanicznej. Według informacji przedstawicieli firmy rozruch technologiczny zakładu został zakończony.

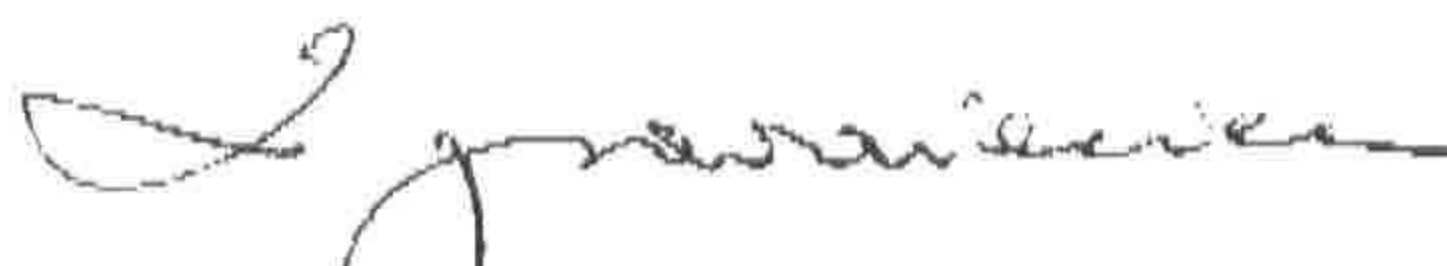
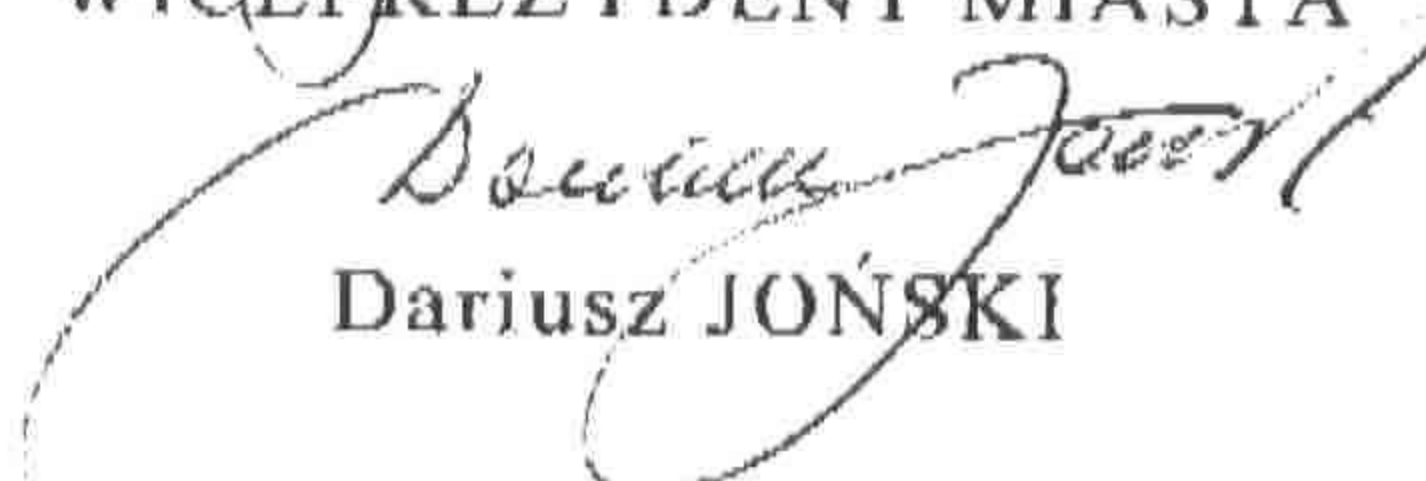
Ponadto oględziny zakładu wykazały, że aktualnie w hali produkcyjnej zainstalowane są: zespół silosów z podajnikami i mieszalnikami oraz 4 stoły wibracyjne. Posadzka hali produkcyjnej posiada dylatacje. Pomiędzy konstrukcją wsporczą maszyny a podłożem, zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela firmy, umieszczona jest przekładka ze specjalnej gumy, która ma na celu wyeliminowanie przenoszenia drgań. Praca realizowana jest przy zamkniętych drzwiach oraz otworach doświetleniowych w stropach.

W czasie pobytu przedstawicieli Wydziału w zakładzie, uruchomiony został jeden stół wibracyjny (praca sekwencyjna). Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela zakładu, ze względu na moc przyłączeniową obiektu możliwa jest, w tym samym czasie, praca jednego stołu wibracyjnego. Podczas pracy urządzenia nie stwierdzono przenoszenia drgań na posadzkę hali, ani na wyłożony kostką plac manewrowy. Stoły wibracyjne generowały hałas z zakresu niskich częstotliwości słyszalnych. Obsługa pracowała w ochronnikach słuchu.

Ponadto w trakcie oględzin na teren zakładu przybyła Pani ██████████ zamieszkała w ██████████ przy ul. ul. ██████████. Z udziałem właścicielki ww. lokalu mieszkalnego dokonano jego obserwacji, podczas której nie stwierdzono występowania drgań szyb ani posadzki, o których pisano w wystąpieniu mieszkańców z dnia 1 września 2010r. skierowanym do Pana Radnego;

3. Z uzyskanych przez Wydział informacji wynika, że w możliwie jak najkrótszym terminie (może to być 7-10 dni) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Piotrkowska 120, wykona pomiary poziomu hałasu emitowanego przez funkcjonujący przy ul. Ustronnej 45 zakład. Wyniki tych pomiarów (w przypadku wykazania przekroczenia standardów akustycznych) będą wiążące dla służb ochrony środowiska i wskażą na konieczność podjęcia dalszych działań zmierzających do usunięcia powstałych uciążliwości.

Uprzejmie proszę o przyjęcie przedłożonych wyjaśnień.


WICEPREZYDENT MIASTA

Dariusz JONSKI